


Stacja transformatorowa Oleszkowo SON - 7 - 768

Obudowa SSTN 66x84 IP 44, IK 10 w II klasie ochronności.

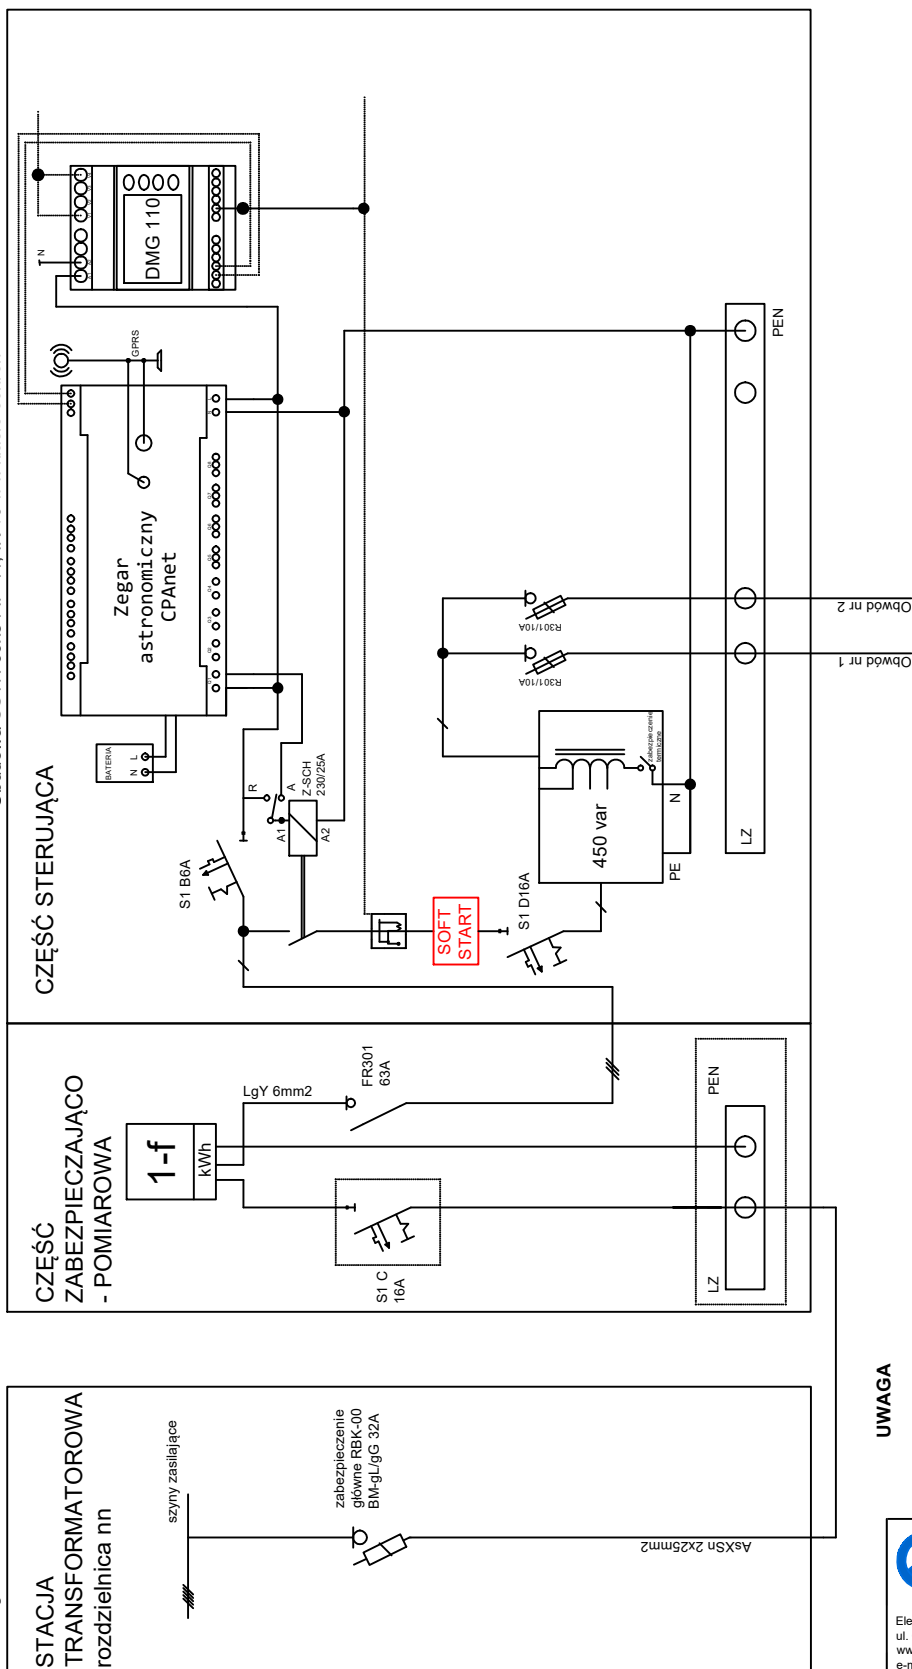

UWAGA

Ochrona od porażeń
"samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C"
kolorem czerwonym zostało oznaczone projektowane urządzenie

Elektrokomplex Wojciech Jarmoc ul. Gdańska 10/9 15-249 Białystok www.elektrokomplex.pl e-mail: biuro@elektrokomplex.pl		
tel. (85) 740-66-41 fax (85) 740-66-42		
Branża	ELEKTRYCZNA	
Tytuł	Schemat szafy oświetleniowej Oleszkowo - 7-768	
Temat	Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia stanowiącej oświetlenie drogowe w miejscowości Oleszkowo, Gmina Czarna Białostocka.	
Projektant	Kamil Brzozowski PDL/0071/PWBE/18	Podpis:
Sprawdzający	Wojciech Jarmoc PDL/0166/PWBE/17	Podpis:
Rys. nr	E-2	Data styczeń 2020
		Skala -
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994 r. poz. 83 WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA- ZABRONIONE		